

Агентии стандартизатсия,
метрология, сертифициатсия ва
нозироти савдон назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон

СИФАТИ
МОЛИИ *

ОЛУ

ТАСНИФОТ ВА МУАЙЯНКУНИ



Муқаррароти овезаи (плакат) стандарти мазкур барои меваи олуи гуногуннавъ, ки аз якҷанд навъҳои пайдошудани олуҳо (*Prunus salicina*) ва зардолуҳо (*Prunus armenica*), ки нишонаҳои олу буда ба истеъмолкунандагон дар шакли тару тоза пешниҳод мешаванд, татбиқ мешавад, ба истиснои олуе, ки барои коркарди саноатӣ пешбинӣ шудааст.

Меваи олу ба се навъ ҷудо карда мешавад: навъи олій, навъи якум ва навъи дуюм.

Таснифот мутобиқи нуқсонҳои, ки дар қисмати стандарти FFV 29 «IV Муқаррароте, ки иҷозат дода мешавад» муайян карда мешавад.



НУҚСОНҲОИ СИФАТИ


Осебдида




Нуқсонҳои
инкишоф



Пӯсидашуда ё дигар
намуди вайроншавӣ

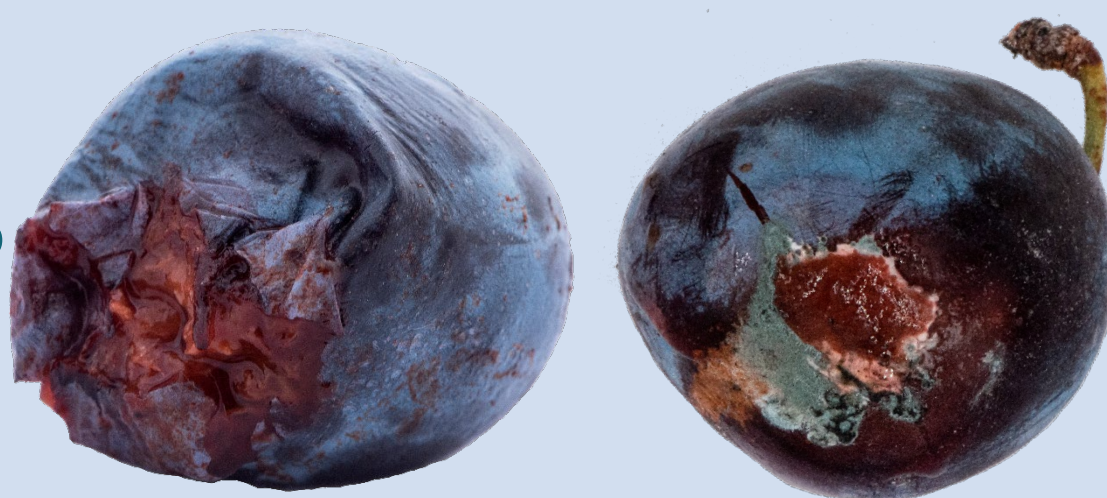

Нуқсонҳои
ранг

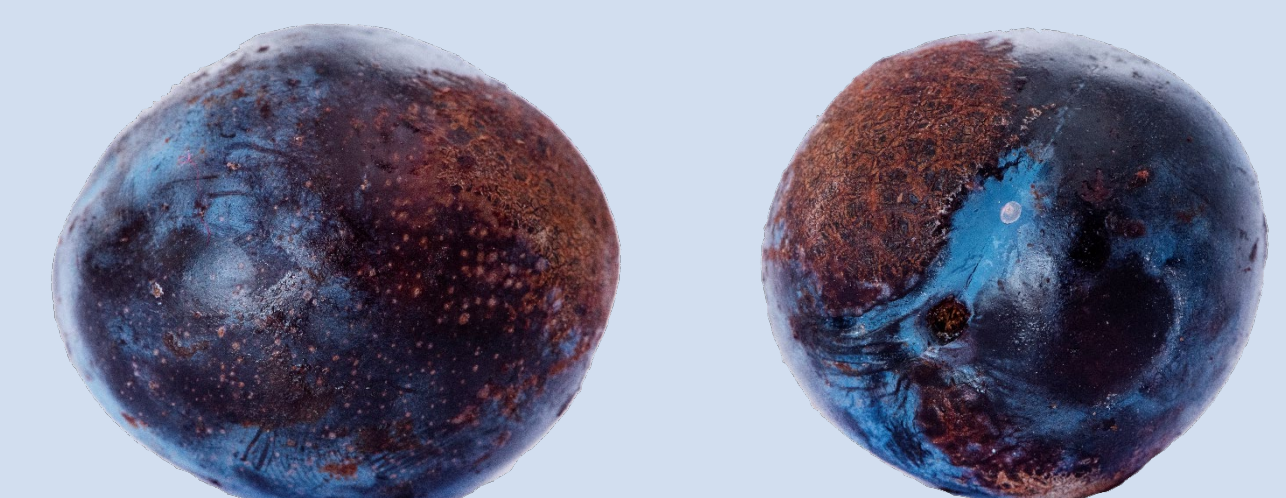

Ифлос бо
мавҷудияти
маводҳои бегона



Меваҳои
пухтагузашта



Мавҷудияти
ҳашароти
заррасон




АНДОЗАГИРИИ (КАЛИБРОВКА) ОЛУ

Андозаҳои минимали муқаррар шудааст:

	Навъи 1	Навъи 2
Гуногуннавиҳои меваи калон	35мм	30мм
Дигар гуногуннавиҳои	28мм	25мм
Мирабел ва олуи хонагӣ	20мм	17мм

Нуқсонҳои дила
бо таъсири
ҳашаротҳои
зараррасон

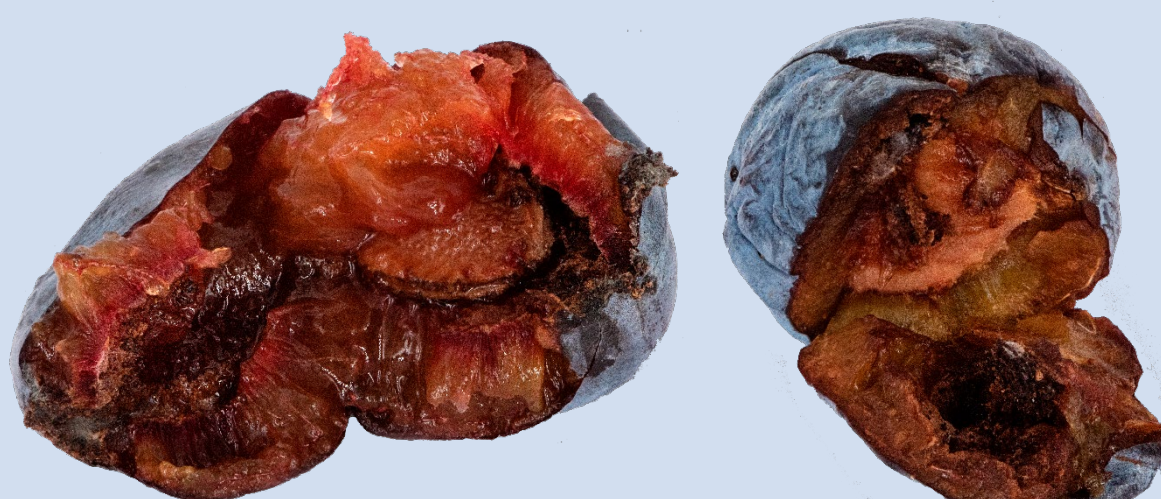

Барои таъмин намудани монандӣ аз рӯи андоза барои навъи олій фарқи ғайр дар андозаи байни олуҳо дар ҳамон баста на бояд 10мм зиёд бошад, барои дигар навъҳои мавҷуд буда 10% олуи ба талаботи андозагирии (калибровка) мутобиқ набуда иҷозат дода мешавад.

ИҶОЗАТ ОИД БА СИФАТИ ОЛУ

Таснифот	Иҷозат
Навъи олій	5% навъи 1 ва 0,5% навъи 2
Навъи якум	10% навъи 2 ва 1% осебдида
Навъи дуюм	10% ғайриқан. ва 2% осебдида

Нуқсонҳои шакл



Лоиҳаи иттиҳодияи Аврупо
“Осиёи Марказӣ- Инвест IV”

Фирмаҳои дар ин мавод овардашуда, ҳатман набояд фирмаҳои Иттиҳоди Аврупо ро инъикос кунанд.

