

Агенти стандартизатсия,
метрология, сертификатсия ва
нозироти савдои назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

СИФАТИ МОЛИИ

ЛИМЎ*

ТАСНИФОТ ВА МУАЙЯНКУНИ



Муқаррароти овезаи мазкур барои меваи лимӯи гуногуннавъ *Citrus Limon L.*, ки ба истеъмолкунанда дар шакли тару тоза пешниҳод мешавад, татбиқ мешавад; ба истиснои лимӯе, ки барои коркарди саноатӣ пешбинӣ шудааст.

Меваи лимӯ ба се навъ ҷудо карда мешавад: навъи олій, навъи якум ва навъи дуюм. Таснифот мутобиқи нуқсонҳое, ки дар қисмати стандарти FFV 14 «IV Муқарароте, ки иҷозат дода мешавад» иҷозат дода шудааст, муайян карда мешавад.



НУҚСОНҲОИ СИФАТӢ

Осебдида



Вайроншавӣ аз таъсири пасти ҳарорат



Задашуда ё захмҳои бурданошуда



Нуқсони шакл



Пӯсидашуда ё дигар намуди вайроншавӣ



Нуқсони ранг ва сўзиш аз шуои офтоб




Ифлос ё будани маводи бегона



Нуқсони пўст



Мавҷудияти осебҳо, ки тавассути ҳашароти зараррасон ба вучуд омадааст

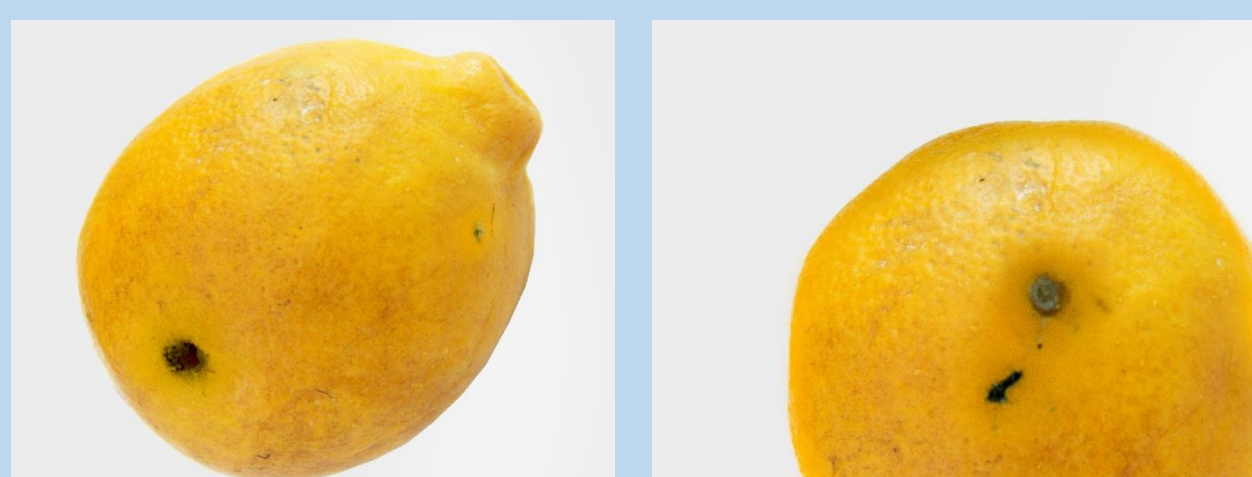

Андозагирии (калибровкаи) лимӯ

Андозагирии лиму бо диаметри ниҳоии < 45мм гузаронида мешавад.

| Андоза (диаметр) | +/- |
|------------------|------|
| 45-60мм < | 10мм |
| 60- 80мм < | 15мм |
| 80-110мм < | 20мм |

Пурчин ва камоб



Лоихаи иттиҳодияи Аврупо
“Осиёи Маркази– Инвест IV”

Стандарти КИА СММ 14 барои ЛИМЎ ва тафсири электрони ин муқаррарот (овеза-плакат) дар сомонии интернетии: www.gmc.tj/publications/

